

4. Меры безопасности

К эксплуатации щита допускаются лица, ознакомленные с настоящим документом и имеющие допуск к работам с аппаратурой под напряжением до 1000В.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ! производить работы под напряжением.

ВНИМАНИЕ! При осмотре, перерывах в работе или ремонте вводной автомат должен быть отключен.

ИНВЕНТАРЬ

5. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие изделия ГОСТ 1098580.

Установленный срок службы до замены не менее 10 лет, с возможной заменой отдельных комплектующих.

При соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации, предприятие гарантирует безотказную работу изделия в течении 1 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2 лет со дня отгрузки потребителю.


(дата, штамп продавца)

(дата, штамп ОТК)



Приложение 1

Функциональная схема

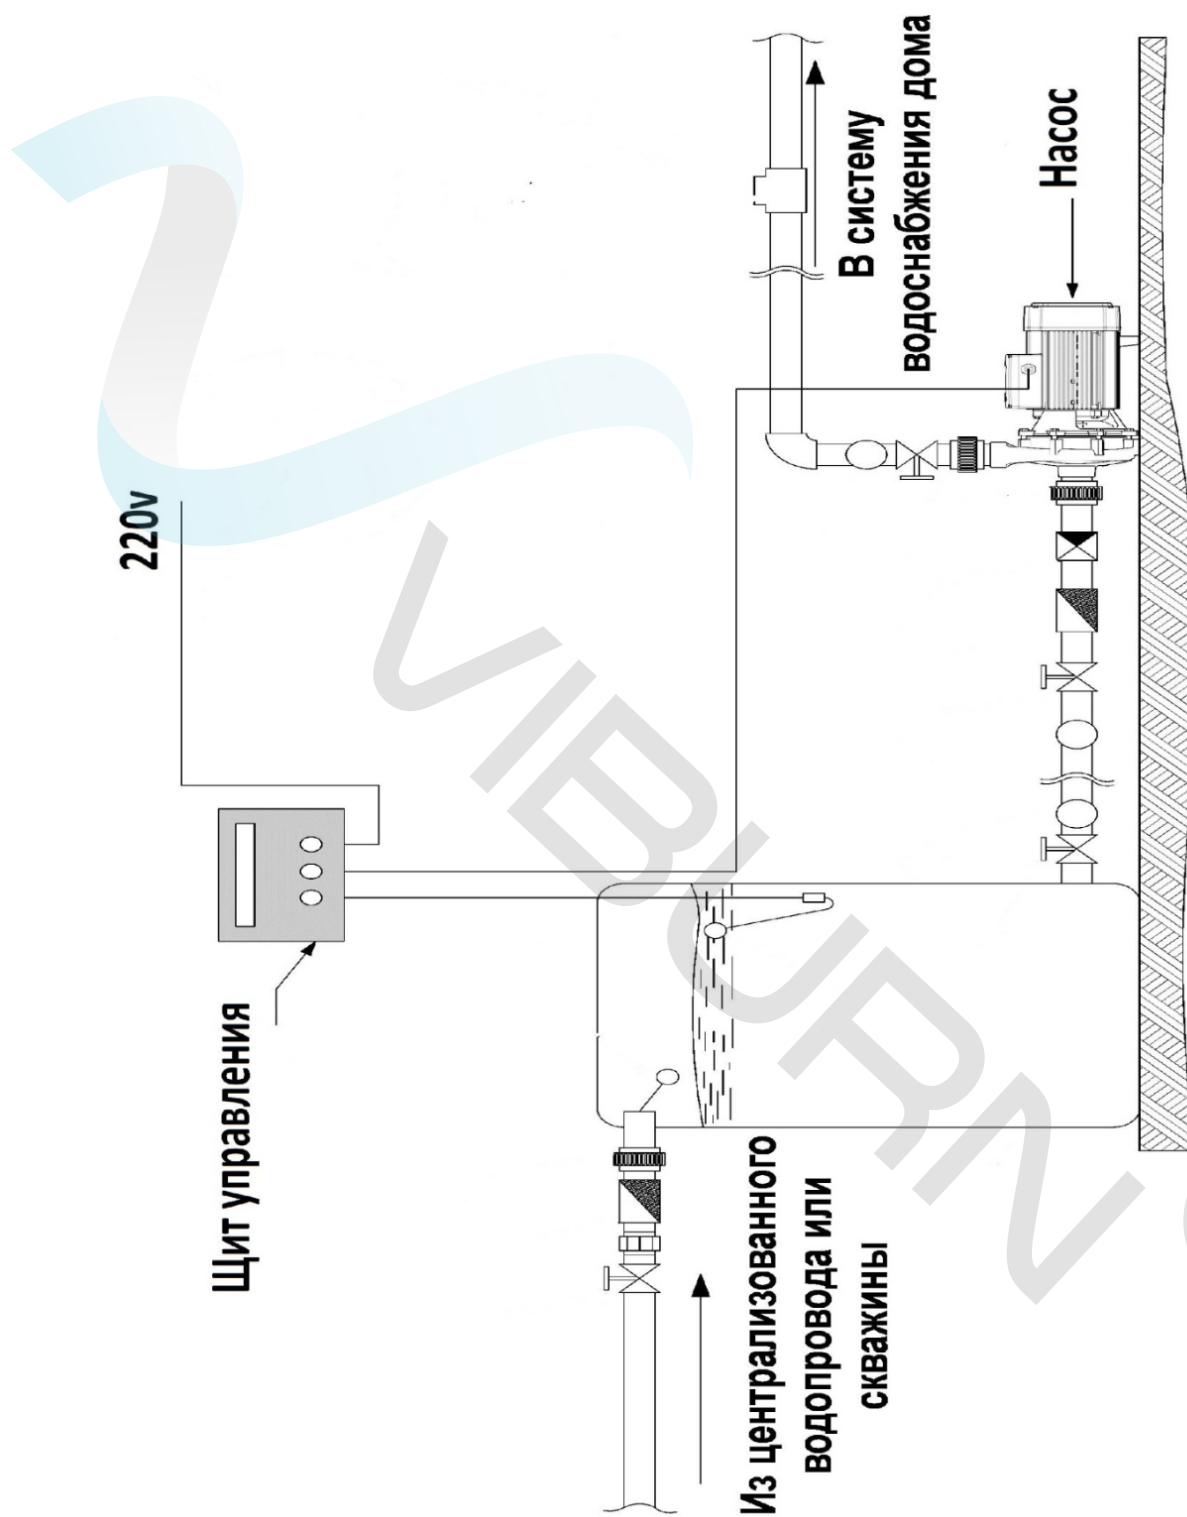



VIBURN[®]